


Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych sp. z o.o.
ul. Zrembowska 7, 06-200 Maków Mazowiecki, POLAND
VAT EU: 5342504143, tel.: +48 504 020 969
e-mail: kontakt@extracthome.pl
www.extracthome.pl

RAPORT Z ANALIZY

Próbka: Ekstrakt scCO₂ z soplówki jeżowatej
Seria: 2M/24
Data analizy: 06.05.2024
Metoda: HPLC-DAD C8

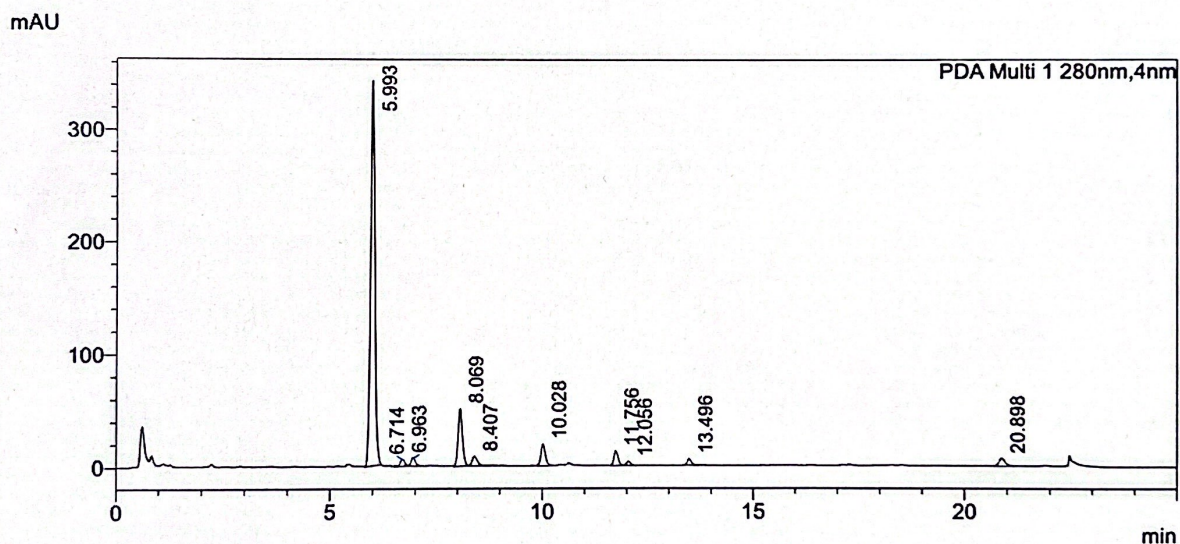

Pik#	Czas ret.	Pole piku	Wys. piku	Stężenie	Nazwa
1	5,993	2357300	342483	195,6 mg/g	Egosterol

Wojciech Krzyczkowski, PhD
[Signature]
Chief Technology Officer